

銘傳大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
台北校區	圖書館二樓NO. 38 飲水機	<5	<1	108.03.20	符合規定
	女生宿舍四樓NO. 51 飲水機	<5	<1	108.03.20	符合規定
	FW53(右) NO. 24 飲水機	<5	<1	108.03.20	符合規定
	I4教研室NO. 37 飲水機	<5	<1	108.03.20	符合規定
	AW11 NO. 02 飲水機	<5	<1	108.03.20	符合規定
	AW31(右)NO. 6 飲水機	<5	<1	108.03.20	符合規定
	B802 NO. 14 飲水機	<5	<1	108.03.20	符合規定
台北校區新機	H506 NO. 32 飲水機	<5	<1	108.03.20	符合規定
基河校區	三樓 飲水機	<5	<1	108.03.20	符合規定
	七樓 飲水機	90	<1	108.03.20	符合規定
	以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 責 負 責 人：陳 雅 洪

檢 驗 報 告 用 章 檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：銘傳大學 委託業別：學校 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 樣品基質：連續供水固定設備之水質 樣品編號：1080320-1086 採樣地址：台北市士林區中山北路五段 250 號(H506 NO.32 飲水機)	報告編號：1080320-05採樣行程代碼：--- 報告日期：108.03.28 採樣時間：108 年 03 月 20 日 13 時 56 分 收樣時間：108 年 03 月 20 日 15 時 00 分 聯絡人員：業務部
--	---

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

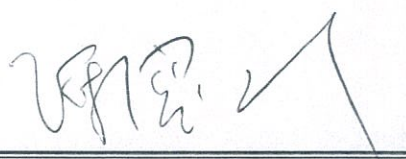

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

檢 驗 報 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	----------------------



樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學 報告編號：1080320-04 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：108.03.28
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：108 年 03 月 20 日 13 時 15 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：108 年 03 月 20 日 15 時 00 分
 樣品編號：1080320-1079 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區中山北路五段 250 號(圖書館二樓 NO.38 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

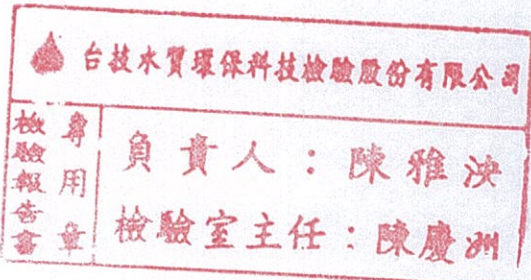



樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學 報告編號：1080320-04 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：108.03.28
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：108 年 03 月 20 日 13 時 20 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：108 年 03 月 20 日 15 時 00 分
 樣品編號：1080320-1080 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區中山北路五段 250 號(女生宿舍四樓 NO.51 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗專用報告章
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學	報告編號：1080320-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：108.03.28
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：108年03月20日13時26分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：108年03月20日15時00分
樣品編號：1080320-1081	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區中山北路五段250號(FW53(右) NO.24 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共7頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 專用報告章
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學 報告編號：1080320-04 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：108.03.28
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：108 年 03 月 20 日 13 時 32 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：108 年 03 月 20 日 15 時 00 分
 樣品編號：1080320-1082 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區中山北路五段 250 號(I4 教研室 NO.37 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、48+3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24+2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

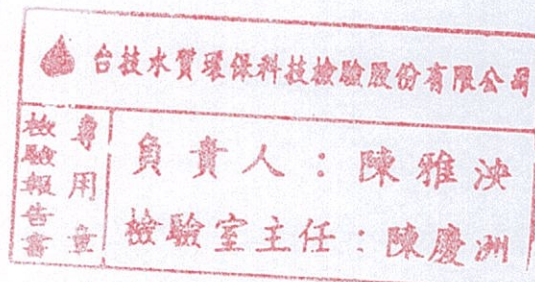



樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學 報告編號：1080320-04 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：108.03.28
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：108 年 03 月 20 日 13 時 37 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：108 年 03 月 20 日 15 時 00 分
 樣品編號：1080320-1083 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區中山北路五段 250 號(AW11 NO.02 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

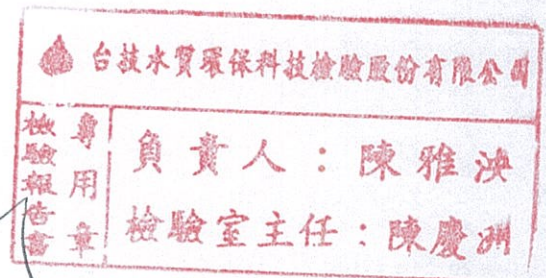



樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學 報告編號：1080320-04 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：108.03.28
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：108年03月20日13時40分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：108年03月20日15時00分
 樣品編號：1080320-1084 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區中山北路五段250號(AW31(右)NO.6 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共7頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學 報告編號：1080320-04採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：108.03.28
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：108年03月20日13時44分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：108年03月20日15時00分
 樣品編號：1080320-1085 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區中山北路五段250號(B802 NO.14 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共7頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1°C、48±3小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1°C、24±2小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學基河校區 報告編號：1080320-06採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：108.03.28
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：108年03月20日14時10分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：108年03月20日15時00分
 樣品編號：1080320-1087 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區基河路130號3~8樓(三樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共2頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1°C、48±3小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1°C、24±2小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

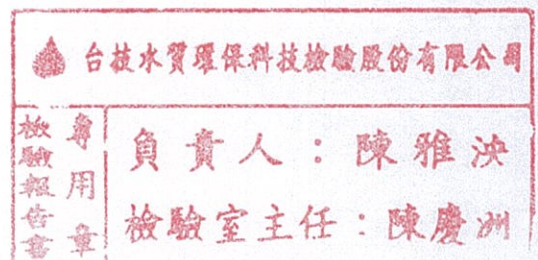

(Handwritten signature)



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：銘傳大學基河校區	報告編號：1080320-06採樣行程代碼：---
委託業別：學校	報告日期：108.03.28
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：108年03月20日14時15分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：108年03月20日15時00分
樣品編號：1080320-1088	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區基河路130號3~8樓(七樓 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	90 CFU/mL	NIEA E203.56B	03/20 17:00~03/22 17:30	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	03/20 20:00~03/21 21:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共2頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S 1 - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐
專 用 章	檢驗室主任：陳慶洲