



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：銘傳大學(桃園校區) 報告編號：1110322-07  
 委託業別：學校 報告日期：111.03.29  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他\_\_\_\_\_  
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年03月22日 13:06 ~ 14:10  
 採樣行程代碼：HSDW22030368 收樣時間：111年03月22日 15:30  
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：03/22 17:40 ~ 03/24 14:40  
 採樣地址：桃園市龜山區德明路5號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203.56B	樣品基質	備 註
1110322-1199	F02二樓 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1200	T07六樓廚房 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1201	O05三樓303房 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1202	N11一舍一樓外側 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1203	N01二樓前段 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1204	N09六樓前段 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1205	M05 M209 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1206	M13 M409 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1207	C12七樓電梯旁 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1208	C04三樓電梯旁 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---

備 註：1. 本報告編號共2頁。  
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。  
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1°C、48±3小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：  
 陳慶洲

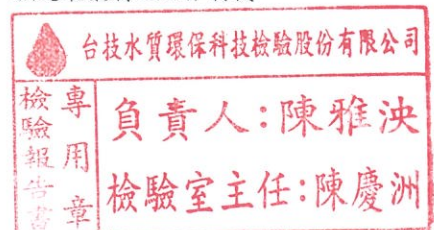





## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：銘傳大學(桃園校區) 報告編號：1110322-07  
 委託業別：學校 報告日期：111.03.29  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他\_\_\_\_\_  
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年03月22日 13:06~14:10  
 採樣行程代碼：HSDW22030368 收樣時間：111年03月22日 15:30  
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：03/22 17:40~03/24 14:40  
 採樣地址：桃園市龜山區德明路5號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA.E203.56B	樣品基質	備 註
1110322-1209	P03一樓女茶水間 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1210	E06 EE408 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1211	A01一樓中庭 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1212	S04 S314教師室 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1213	R01正門(三樓) 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1214	Q02一樓茶水間 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110322-1215	R11二樓正門右側 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共2頁。  
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。  
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 泐

檢驗室主任：陳 慶 洲

無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲

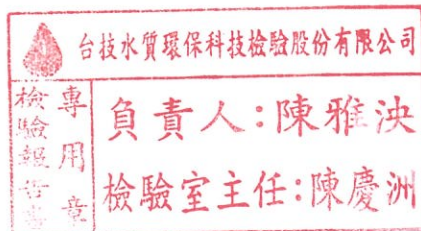

*(Handwritten signature of Chen Qingzhou)*





# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學(桃園校區)

報告編號：1110322-07

委託業別：學校

報告日期：111.03.29

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他\_\_\_\_\_

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：111年03月22日 13:06 ~ 14:10

採樣行程代碼：HSDW22030368

收樣時間：111年03月22日 15:30

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：03/22 21:40 ~ 03/23 19:40

採樣地址：桃園市龜山區德明路5號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110322-1199	F02二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1200	T07六樓廚房 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1201	O05三樓303房 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1202	N11一舍一樓外側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1203	N01二樓前段 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1204	N09六樓前段 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1205	M05 M209 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1206	M13 M409 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1207	C12七樓電梯旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1208	C04三樓電梯旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 I 陳慶洲

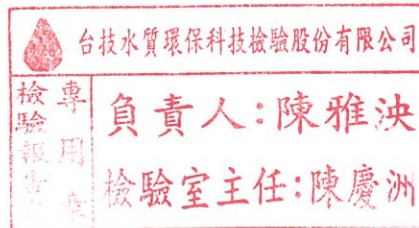





# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：銘傳大學(桃園校區)

報告編號：1110322-07

委託業別：學校

報告日期：111.03.29

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他\_\_\_\_\_

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：111年03月22日 13:06 ~ 14:10

採樣行程代碼：HSDW22030368

收樣時間：111年03月22日 15:30

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：03/22 21:40 ~ 03/23 19:40

採樣地址：桃園市龜山區德明路5號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110322-1209	P03一樓女茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1210	E06 EE408 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1211	A01一樓中庭 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1212	S04 S314教師室 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1213	R01正門(三樓) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1214	Q02一樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110322-1215	R11二樓正門右側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：  
H S I - 0 1 陳慶洲

